


KW-CHP-87

投射物测试基子

Improvised Projectiles Test Gauge

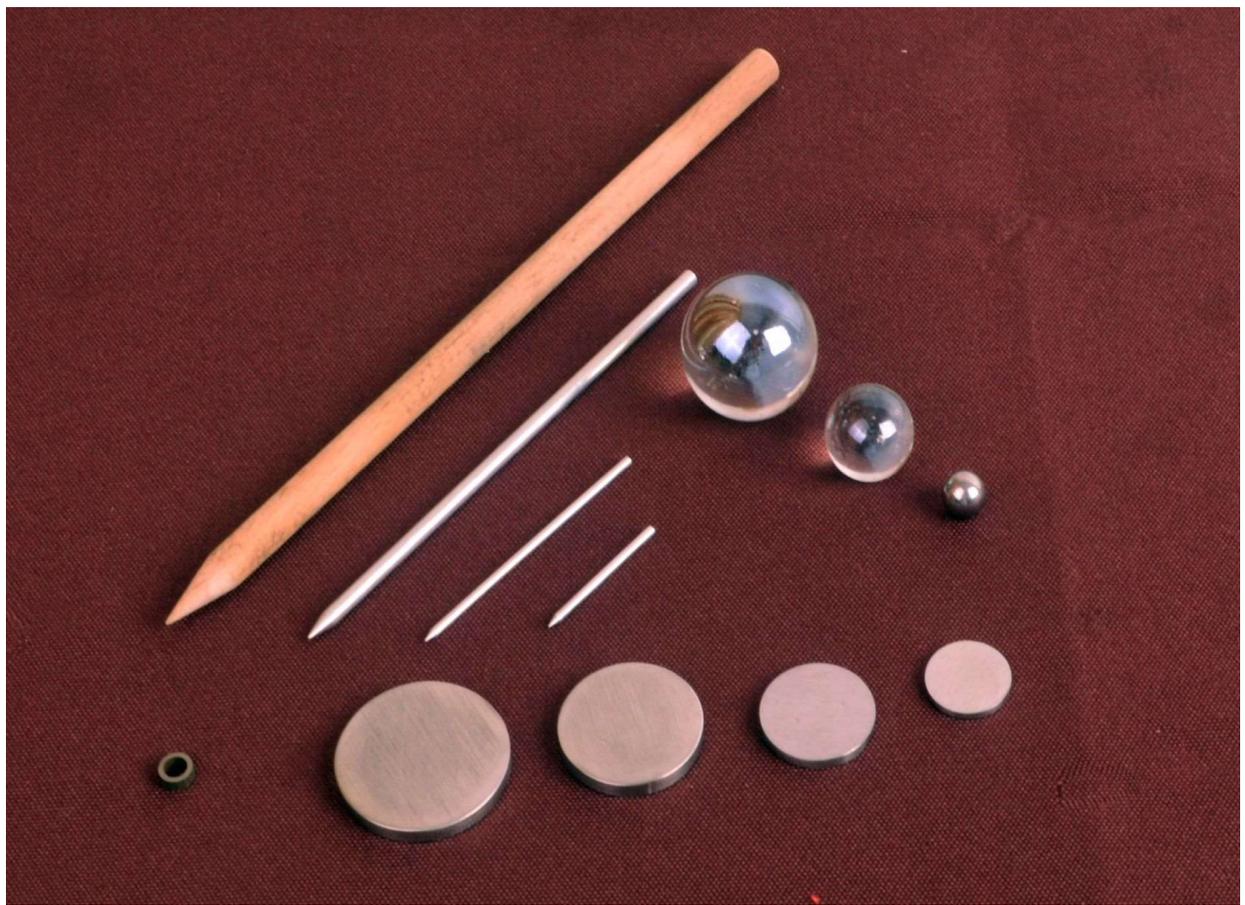

标准	ISO 8124-1: 2014(E) 5.24.6.5, 5.36; ASTM F963-14 8.14;	EN 71-1:2014+A1:2018 8.43 SRS-045 REV-N
材料	对应标准要求, 分别为不锈钢、玻璃、硬木和铝合金材料。	
说明	ASTM F963全套共12件; ISO 8124-1全套共13件。(上图显示为ASTM套装)	



关注我们



东莞市锦辉检测设备制造有限公司

地址: 东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层

电话: 86-769-22906718 传真: 86-769-22909619

Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com

E-mail: info@kingwells.com